


# 入浴施設の衛生管理のポイント

衛生管理基準

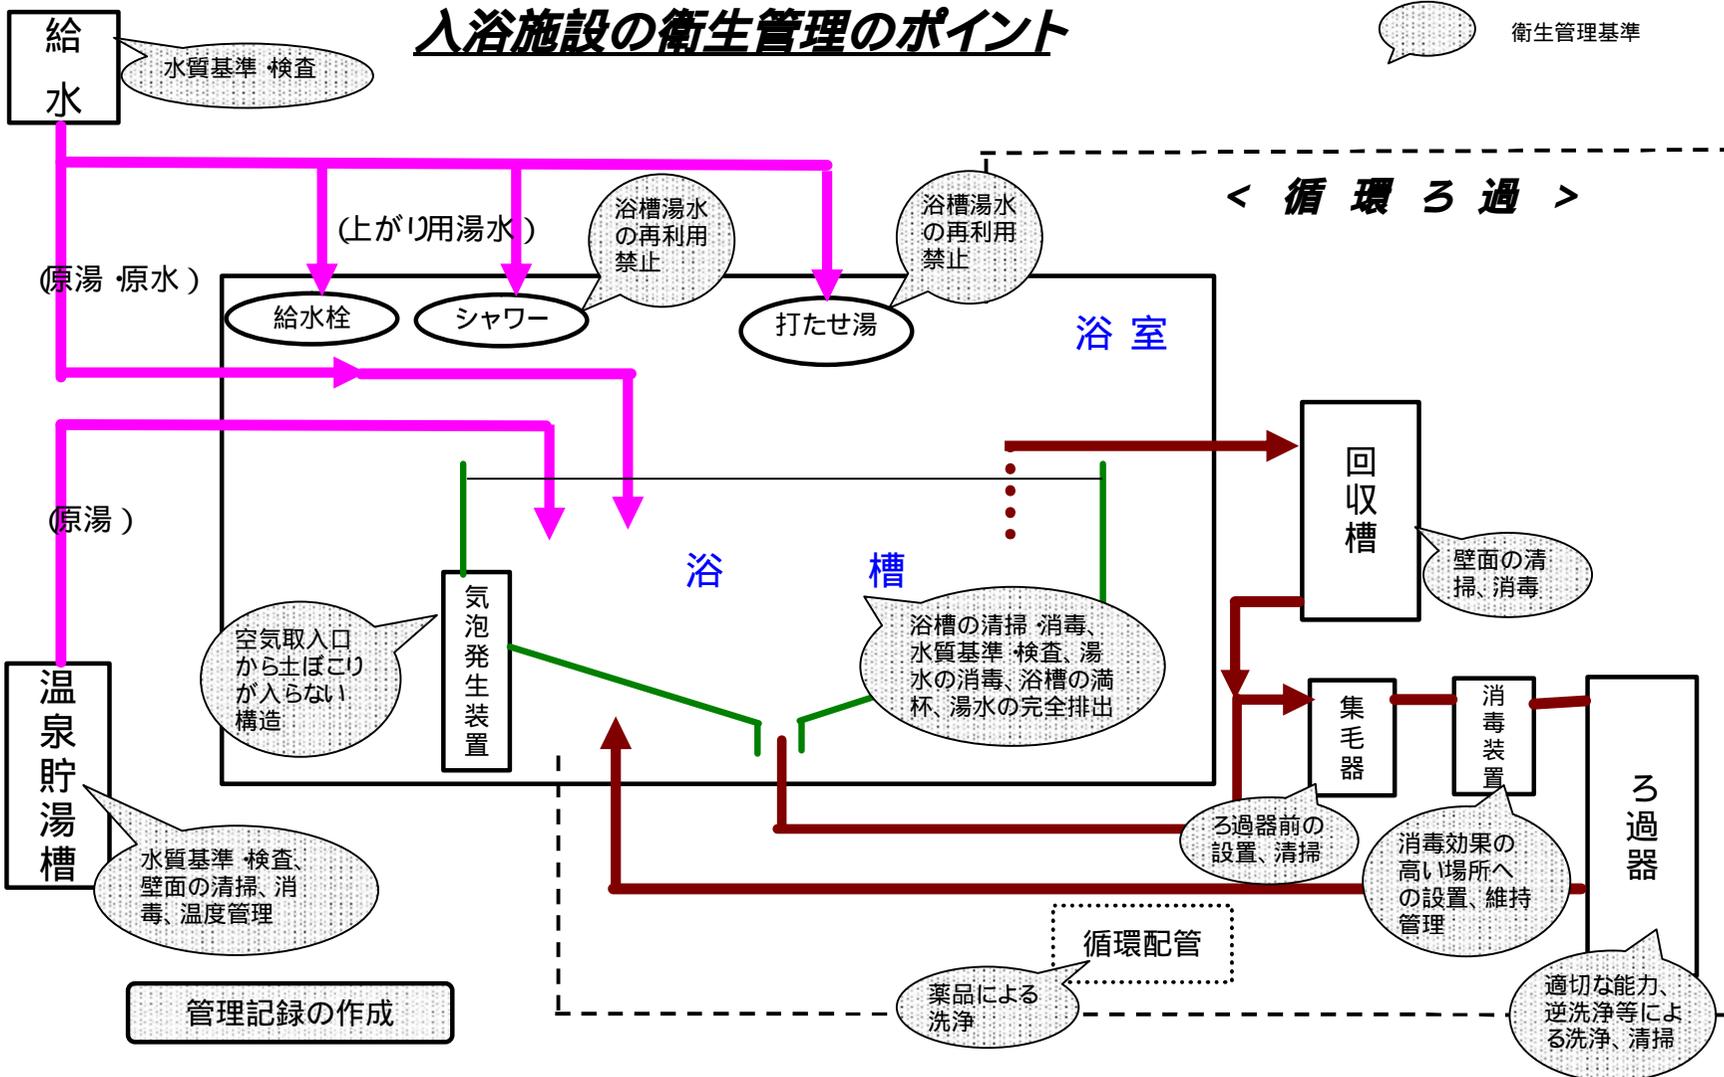

水質基準 検査

(原湯・原水)

(上がり用湯水)

浴槽湯水の再利用禁止

浴槽湯水の再利用禁止

< 循環ろ過 >

空気取入口から土ぼこりが入らない構造

浴槽の清掃・消毒、水質基準検査、湯水の消毒、浴槽の満杯、湯水の完全排出

壁面の清掃、消毒

水質基準 検査、壁面の清掃、消毒、温度管理

ろ過器前の設置、清掃

消毒効果の高い場所への設置、維持管理

適切な能力、逆洗浄等による洗浄、清掃

薬品による洗浄

管理記録の作成