


地点番号 1 1 8 若狭湾 波見埼沖の水質

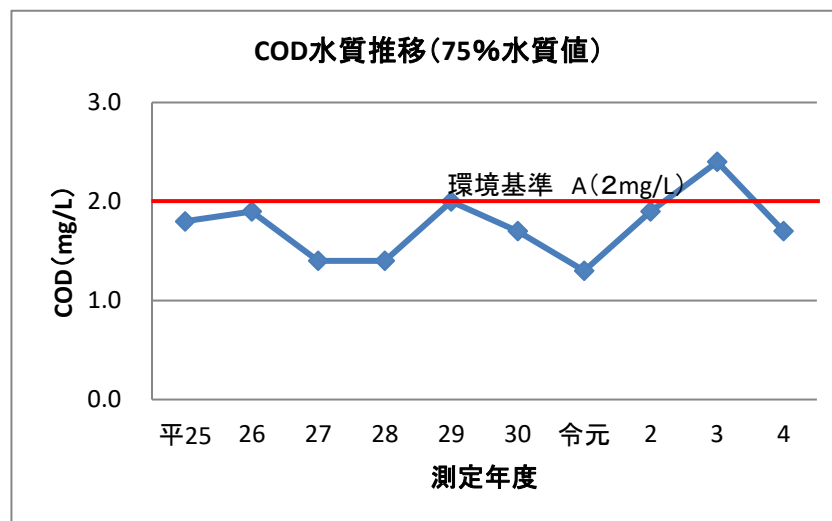

測定年度	水素イオン濃度(pH)		化学的酸素要求量(COD)				n-ヘキサン抽出物質			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平25	8.3	0 / 8	1.9	1.8	1.6 ~ 2.6	1 / 4		-		7.6	6.8 ~ 8.8	5 / 8	1.9E+01	<1.8E+00 ~ 4.9E+01	0 / 4
26	7.7 ~ 8.3	1 / 8	1.8	1.9	1.3 ~ 2.3	1 / 4		-		7.5	6.8 ~ 8.4	4 / 8	1.1E+01	<1.8E+00 ~ 2.3E+01	0 / 4
27	8.2 ~ 8.3	0 / 8	1.6	1.4	1.4 ~ 2.2	1 / 4		-		7.1	5.2 ~ 8.2	4 / 8	3.2E+00	<1.8E+00 ~ 4.5E+00	0 / 4
28	8.1 ~ 8.3	0 / 8	1.4	1.4	1.2 ~ 1.6	0 / 4		-		7.1	6.2 ~ 8.5	6 / 8	8.5E+00	1.8E+00 ~ 2.3E+01	0 / 4
29	8.1 ~ 8.4	1 / 8	1.9	2	1.4 ~ 2.5	1 / 4		-		7.7	6.3 ~ 8.8	2 / 8	6.3E+02	<1.8E+00 ~ 2.4E+03	1 / 4
30	8.1 ~ 8.4	1 / 8	2	1.7	1.3 ~ 3.6	1 / 4		-		7.3	6.5 ~ 9.1	6 / 8	1.6E+01	<1.8E+00 ~ 3.3E+01	0 / 4
令元	8.2 ~ 8.4	2 / 8	1.2	1.3	1.0 ~ 1.5	0 / 4		-		7.0	6.1 ~ 8.2	6 / 8	1.7E+02	4.5E+00 ~ 4.9E+02	0 / 4
2	8.1 ~ 8.4	1 / 8	1.7	1.9	1.1 ~ 2.1	1 / 4		-		7.3	6.5 ~ 8.3	5 / 8	3.1E+02	1.7E+01 ~ 4.9E+02	0 / 4
3	8.1 ~ 8.2	0 / 6	2.1	2.4	1.8 ~ 2.4	2 / 3		-		6.6	5.4 ~ 7.9	4 / 6	3.2E+01	2.3E+01 ~ 4.9E+01	0 / 3
4	8.2 ~ 8.4	2 / 8	1.5	1.7	0.7 ~ 1.8	0 / 4		-		6.9	6.0 ~ 8.8	6 / 8	2	<1 ~ 2	0 / 4

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 CODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 CODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大