


# 地点番号 120 山陰海岸 竹野川沖の水質

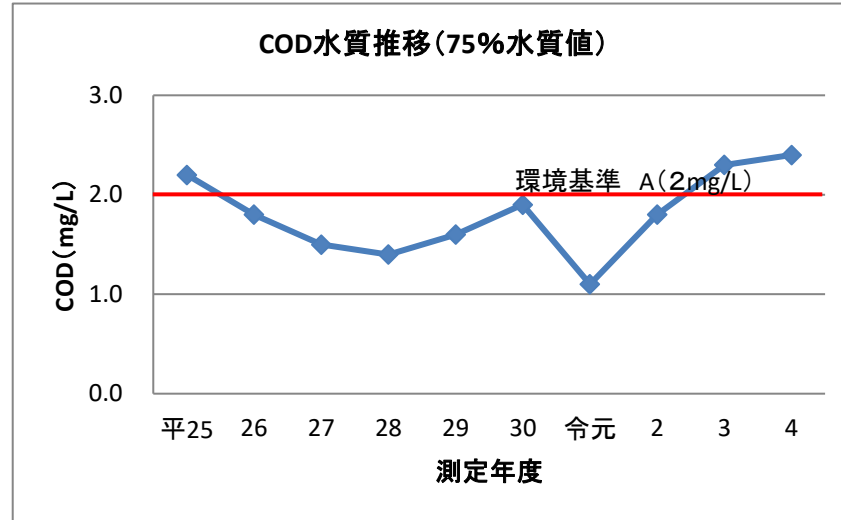

測定年度	水素イオン濃度(pH)		化学的酸素要求量(COD)				n-ヘキサン抽出物質			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75% 水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平25	8.3	0 / 8	2.0	2.2	1.4 ~ 2.3	2 / 4		-		8.1	7.2 ~ 9.6	3 / 8	2.0E+02	<1.8E+00 ~ 7.9E+02	0 / 4
26	7.6 ~ 8.3	1 / 8	1.4	1.8	1.0 ~ 1.9	0 / 4		-		7.8	6.8 ~ 9.4	4 / 8	1.1E+01	4.0E+00 ~ 2.3E+01	0 / 4
27	8.2 ~ 8.4	1 / 8	1.5	1.5	1.2 ~ 1.9	0 / 4		-		7.2	4.5 ~ 9.0	4 / 8	1.1E+01	<1.8E+00 ~ 2.3E+01	0 / 4
28	8.1 ~ 8.3	0 / 8	1.4	1.4	1.3 ~ 1.6	0 / 4		-		7.1	6.4 ~ 8.4	6 / 8	3.7E+01	2.3E+01 ~ 7.9E+01	0 / 4
29	8.2 ~ 8.3	0 / 8	1.6	1.6	1.3 ~ 2.0	0 / 4		-		7.7	6.4 ~ 8.4	4 / 8	1.4E+02	1.7E+01 ~ 4.9E+02	0 / 4
30	8.2 ~ 8.3	0 / 8	1.7	1.9	1.3 ~ 2.0	0 / 4		-		7.8	6.8 ~ 8.8	3 / 8	6.1E+02	<1.8E+00 ~ 2.4E+03	1 / 4
令和	8.1 ~ 8.3	0 / 8	1.2	1.1	1.0 ~ 1.4	0 / 4		-		7.3	6.3 ~ 8.9	6 / 8	6.2E+01	<1.8E+00 ~ 1.3E+02	0 / 4
2	8.1 ~ 8.4	1 / 8	1.7	1.8	1.5 ~ 1.8	0 / 4		-		7.6	7.1 ~ 8.1	4 / 8	6.5E+01	1.1E+01 ~ 1.3E+02	0 / 4
3	8.1 ~ 8.2	0 / 6	1.9	2.3	1.5 ~ 2.3	1 / 3		-		7.4	6.0 ~ 8.2	2 / 6	1.7E+01	4.5E+00 ~ 3.3E+01	0 / 3
4	8.3 ~ 8.4	1 / 4	2.0	2.4	1.5 ~ 2.4	1 / 2		-		8.3	7.4 ~ 9.2	2 / 4	<1	<1	0 / 2

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 CODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 CODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大