


# 地点番号 1 2 1 山陰海岸 久美浜湾沖の水質

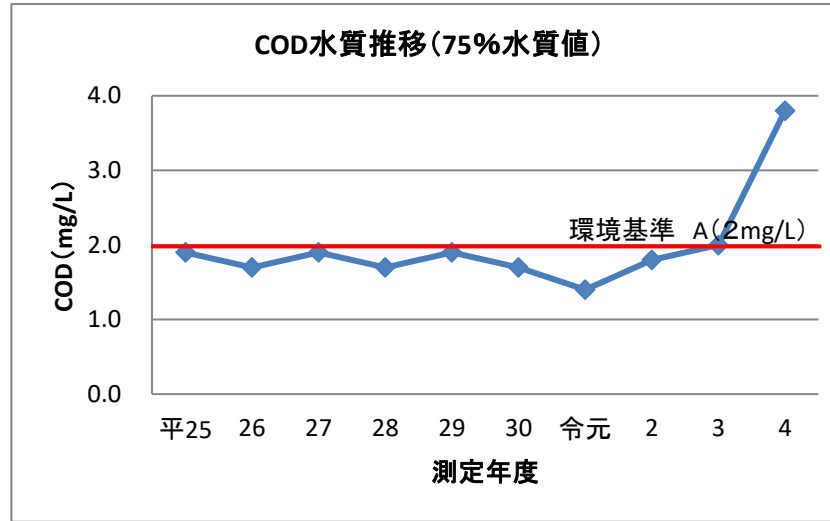

測定年度	水素イオン濃度(pH)		化学的酸素要求量(COD)				n-ヘキサン抽出物質			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75% 水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平25	8.3	0 / 8	1.8	1.9	1.2 ~ 2.5	1 / 4		-		7.2	6.8 ~ 7.7	7 / 8	1.2E+01	<1.8E+00 ~ 2.3E+01	0 / 4
26	7.8 ~ 8.4	1 / 8	1.5	1.7	1.1 ~ 2.0	0 / 4		-		7.8	6.9 ~ 9.2	4 / 8	1.0E+01	2.0E+00 ~ 2.3E+01	0 / 4
27	8.2 ~ 8.4	2 / 8	1.7	1.9	1.1 ~ 2.1	1 / 4		-		7.5	5.1 ~ 9.6	4 / 8	8.6E+00	<1.8E+00 ~ 2.3E+01	0 / 4
28	8.1 ~ 8.3	0 / 8	1.6	1.7	1.5 ~ 1.8	0 / 4		-		7.2	6.0 ~ 8.8	6 / 8	1.6E+01	4.5E+00 ~ 2.3E+01	0 / 4
29	8.2 ~ 8.3	0 / 8	1.7	1.9	1.4 ~ 1.9	0 / 4		-		7.7	6.9 ~ 8.3	2 / 8	6.1E+02	<1.8E+00 ~ 2.4E+03	1 / 4
30	8.2 ~ 8.4	1 / 8	1.8	1.7	1.4 ~ 2.7	1 / 4		-		7.5	6.8 ~ 8.7	6 / 8	1.3E+01	<1.8E+00 ~ 3.3E+01	0 / 4
令元	8.2 ~ 8.4	1 / 8	1.3	1.4	1.0 ~ 1.4	0 / 4		-		7.4	6.2 ~ 9.0	5 / 8	3.4E+01	<1.8E+00 ~ 1.1E+02	0 / 4
2	8.1 ~ 8.3	0 / 8	1.7	1.8	1.3 ~ 2.2	1 / 4		-		7.6	6.6 ~ 8.4	4 / 8	7.4E+01	1.3E+01 ~ 1.4E+02	0 / 4
3	8.1 ~ 8.2	0 / 8	1.9	2.0	1.6 ~ 2.2	1 / 4		-		7.1	5.4 ~ 8.6	5 / 8	3.4E+01	1.8E+00 ~ 7.9E+01	0 / 4
4	8.2 ~ 8.3	0 / 6	2.6	3.8	1.9 ~ 3.8	1 / 3		-		7.3	6.0 ~ 8.6	3 / 6	<1	<1	0 / 3

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 CODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 CODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大