


# 地点番号 7 1 大谷川 二ノ橋の水質

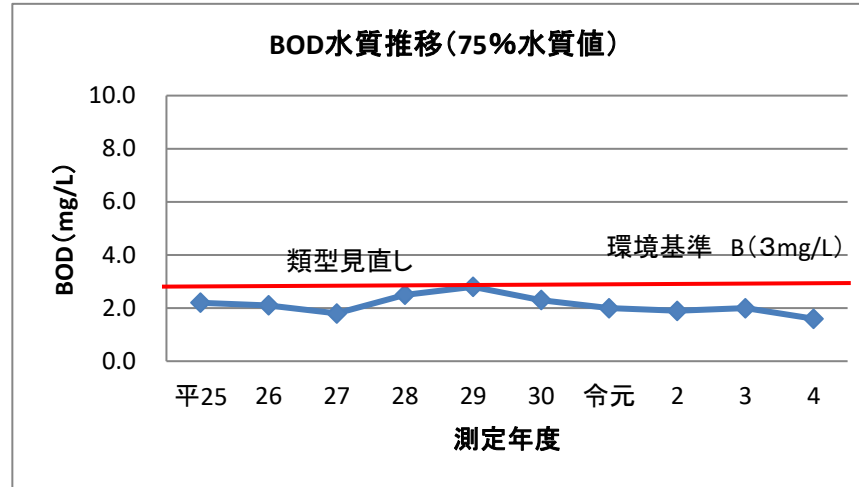

測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※												
	最小	最大	m	n	平均	75%水質値	最小	最大	x	y	平均	最小	最大	m	n	平均	最小	最大	m	n					
平25	6.6	8.7	1	11	1.9	2.2	0.8	4.7	1	11	6	3	14	0	11	11	8.4	16	0	11	5.1E+04	1.7E+02	3.3E+05	6	11
26	6.5	9.4	1	10	1.5	2.1	0.9	2.2	0	10	6	2	20	0	10	11	6.5	20	0	10	6.8E+04	4.9E+02	2.2E+05	8	10
27	6.8	7.9	1	8	1.6	1.8	1.0	2.3	0	8	6	1	12	0	8	11	8.1	14	0	8	6.0E+04	1.7E+03	1.3E+05	7	8
28	6.0	8.5	3	11	1.7	2.5	<0.5	2.6	0	11	6	2	17	0	11	9.6	8.4	12	0	11	5.6E+04	4.9E+03	1.4E+05	10	11
29	6.1	8.8	2	10	2.4	2.8	1.2	3.2	1	10	10	4	21	0	10	9.6	5.0	13	0	10	4.4E+04	1.3E+04	1.1E+05	10	10
30	7.0	7.9	0	8	1.8	2.3	1.0	2.6	0	8	8	4	13	0	8	10	8.2	11	0	8	6.1E+04	3.3E+03	2.2E+05	7	8
令元	7.1	8.4	0	12	1.7	2.0	1.1	2.9	0	12	8	3	23	0	12	9.5	4.4	13	2	12	5.7E+04	7.9E+03	2.0E+05	12	12
2	7.2	8.7	1	10	1.8	1.9	1.3	3.5	1	10	8	3	16	0	10	9.3	7.0	12	0	10	4.6E+04	2.3E+03	1.7E+05	9	10
3	7.8	8.9	2	9	1.7	2.0	0.9	3.9	1	9	8	3	19	0	9	9.8	4.4	16	1	9	5.8E+04	1.1E+04	1.1E+05	9	9
4	7.4	8.6	1	9	1.5	1.6	0.7	2.6	0	9	7	3	13	0	9	10	8.4	11	0	8	260	16	1100	1	9

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大